


Daikin FVA71A/RZAG71NV1

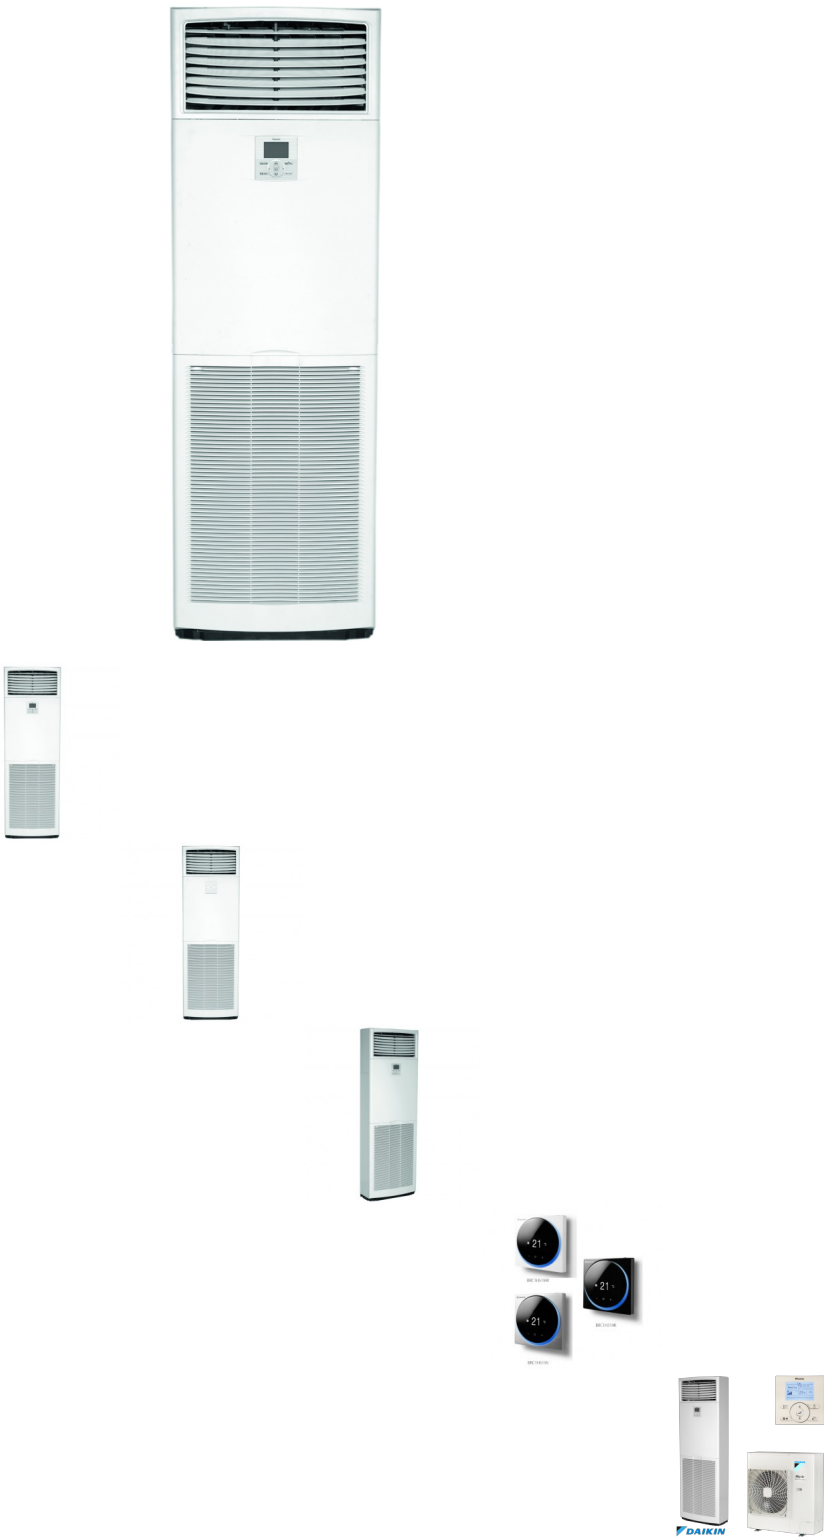

?????????: ??? ?????????????? ?????
????

2873 €

[????? ?? ??????? ?? ? ? ??????](#)

?????????????Daikin

?????????

????????????? Daikin INVERTER R- 32 ????? ALPHA FVA71A/RZAG71NY1 BRC1H51K/S/W

- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution: יעילות אנרגטית של 68% (R-410A: יעילות אנרגטית של 65%).
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. (R-32: BRC1E\BRC1H*)
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 ??? R-410A

????????????????

❏ ???? - BTU: 23.200

❏ ???? - ?????????? ?????: A++

❏ SEER: 6.81

?????????? ?????. M??????(mm): 1.850/600/270
?????? ??????? ?????.?????????: 55 dB

❏ ???????? - BTU: 25.590

❏ ???????? - ??????????? ?????: A +

❏ SCOP: 4.05

?????????? ?????. M??????(mm): 990/940/320
?????? ??????? ?????.?????????: 65 dB

?????? ???????

??? ?????????? ?????????????? ?? ? ? ?????? ??????.